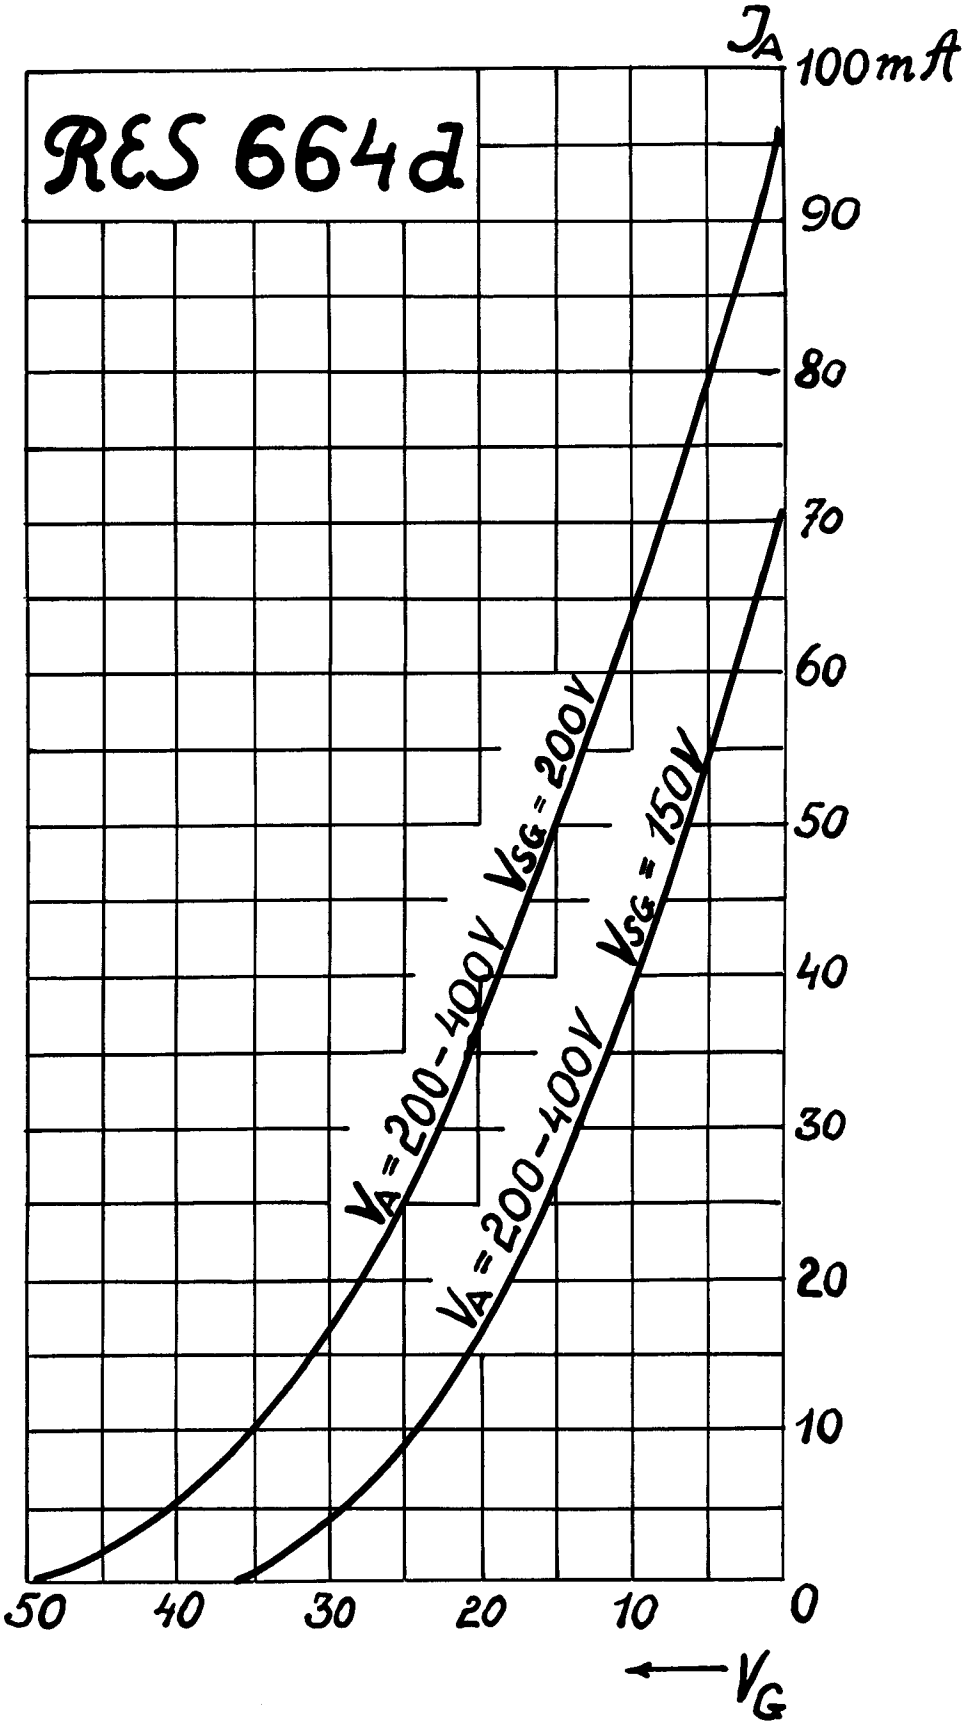
RES 664d
I_A
100 mA
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50
40
30
20
10
V_G
V_A = 200-400V
V_{SG} = 200V
V_A = 200-400V
V_{SG} = 150V